

A

LED照明器具片反射笠付型

消費電力：24.8W（AC200V時）
器具光束：3,360lm
直管形蛍光灯FLR40形2灯
本体：銅板 白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白
反射板：銅板 白（裏面灰色）
定格電圧：AC100V～242V
寿命：40,000時間（光束維持率90%）

5000K、Ra83、光源寿命40000時間（光束維持率85%）
器具光束1480lm、消費電力14.9W、電圧100～242V
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23

B

LED照明器具100W型

器具光束815lm、消費電力9.2、電圧100V
天井面・壁面取付専用
カバー：プラスチック（ホワイト）

C

LED照明器具ブラケット

電球色（2700K）、高演色Ra93
器具光束1120lm、消費電力17.2W、電圧100V
拡散タイプ、美ルック、電源ユニット内蔵
位相制御式（2線式）、照射方向可動型、可動範囲80度
カバー：アクリル（乳白）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

D

LED照明器具LBF3MP/RP-2-13

防雨型

照明器具参考姿図

134VA照明①

74VAサイクル扇③

予備⑤

1φ3W 100/200V

主幹MCB3P50/30(OC付)
中性線欠相保護付

②コンセント200VA

④有圧扇98VA

⑥予備

MCB2P50/20×6

セパレーター

3φ3W 200V

MCB3P
50AF/50AT

ELB3P
50AF/20AT

ELB3P
50AF/20AT

空調機(PAC-1)
2.25kW

空調機(PAC-1)
2.25kW

電灯動力盤結線図

SUS製指定色塗装 屋根付防雨形 平ハンドル鍵付（キーNO.200番）

設計変更年月日

1回年 月 日

2回年 月 日

3回年 月 日

佐賀県競馬組合

工事名

採尿所採尿馬房新設工事

図面名

照明器具姿図

縮尺


設計年 月 日

ナガタ設計

事務所登録 佐賀県知事 第 1580 号

図面番号

E-03

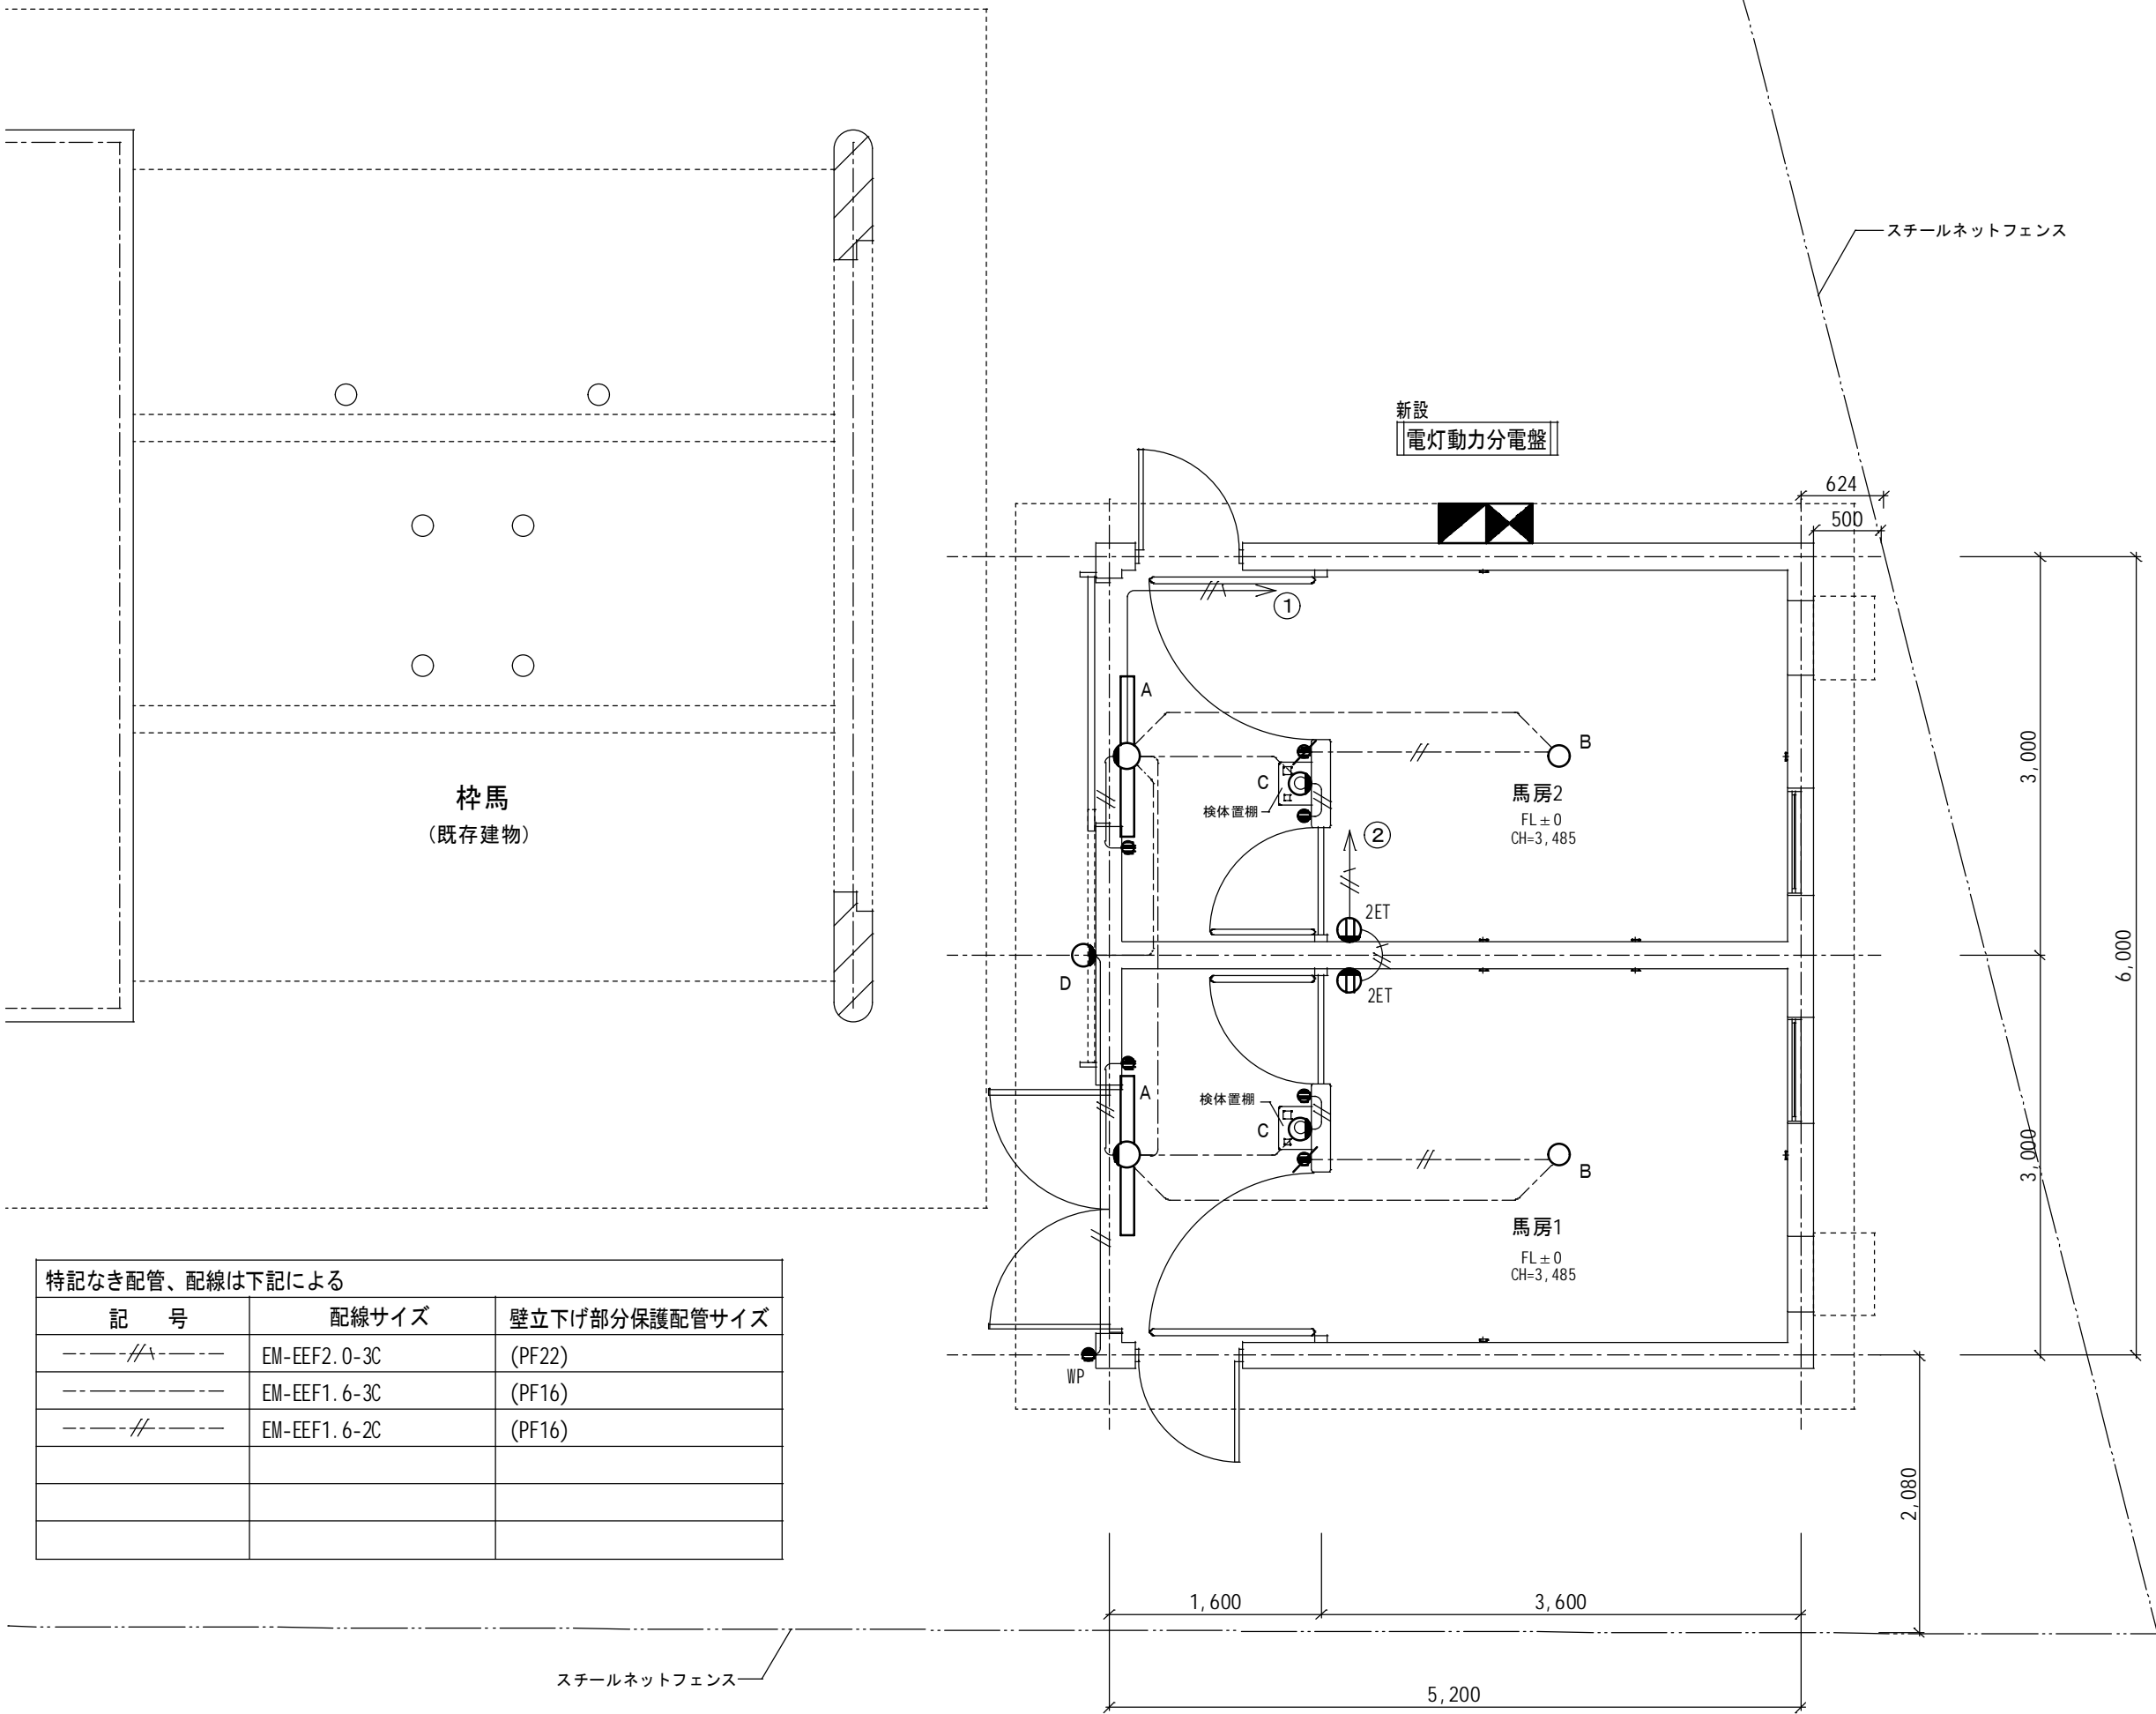

特記なき配管、配線は下記による

記 号	配線サイズ	壁立下げ部分保護配管サイズ
-----//\-----	EM-EEF2.0-3C	(PF22)
-----	EM-EEF1.6-3C	(PF16)
-----//-----	EM-EEF1.6-2C	(PF16)

スチールネットフェンス

